



Masfjorden Kommune  
Byggesaksavdelingen  
Kommunehuset  
5981 Masfjorden

*Besøksadresse:*

Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad

*Postadresse:*

Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41

E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Bank: Den norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097

Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA

Kokstad, 27.11.2012

Vår ref.: 2137/POJ

Deres ref.:

## FORELEGGING AV TILTAK.

Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og foreleggningen sendes i henhold til vilkårene i konsesjonen. Vi gjør oppmerksom på at våre tiltak kan omfatte arbeid som krever dispensasjon / endring i forhold til de kommunale arealplaner.

Fra konsesjonær

**BKK NETT AS**

Postadresse

**Postboks 7050, 5020 BERGEN**

Anleggenes beliggenhet

**MASFJORDEN KOMMUNE**

### BESKRIVELSE AV ANLEGGET

22 kV-ledningen skal forsyne et nytt hyttefelt på Stordalshammeren ved Stordalsvatnet. I dette hyttefeltet er det planlagt 17 hytter i tillegg til den ene som allerede er bygget. Det må etableres en egen nettstasjon i forbindelse med dette hyttefeltet. Anleggsarbeidene er planlagt utført i 2013

### LUFTLEDNINGER

Fra	Stolperække - km	Nom.spennning - kV	Driftspenning - kV	Type og tverrsnitt - mm <sup>2</sup>
Eks ledning	0,20	24	22	Axlight 50 mm <sup>2</sup>
Til	Byggeforbudsbelte	Hogstgate - m	Mastebilde.	Aktes satt i drift - dato
Stordalshammeren	6	6	Vedlegg 1	2013

### TRANSFORMATORER

Ref.nr.	Sted	Størrelse KVA	Driftspenning	prim./sek. KV/KV	Type	Aktes satt i drift
	Stordalshammeren		22	22/0,23	Kiosk	2013

## FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER

---

I følge gjeldende kommuneplan for Masfjorden kommune er denne ledningen i sin helhet i LNF-område. Siste del frem til planlagt nettstasjon vil dog ligge innenfor reguleringsplan for hyttefeltet. Masfjorden kommune må dog kontrollere om det planlagte anlegget kommer i konflikt med kommunale planer.

## SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE

---

Stordalshammaren hyttefelt er så stort at det krever en egen transformator i område.

## ALTERNATIV.

---

Vi kan ikke se noen alternativ til systemløsningen. De topografiske forhold og grunnforholdene forøvrig, tilsier at linjen hovedsakelig må bygges som luftledning.

## GRUNNEIERINTERESSER

---

BKK Nett AS har alminnelig forsyning til området via 22 kV-ledning med blanke liner gjennom Stordalen. Den nye 22 kV-ledningen vil være en avgreining fra denne og krever et byggeforbud og skogryddingsbelte på 6 m, 3 m til hver side av senter ledning. BKK Nett AS vil erverve nye rettigheter for luftledning og for dette vil man betale ut erstatning i henhold til gjeldende regler for erstatning. BKK Nett AS har kontakt med berørte grunneiere, og man vil forsøke å inngå minnelige avtaler.

## MILJØ OG AREALBRUK

---

Ny 22 kV- ledning går i utmark. Det er ikke funnet noen lokaliteter i "Naturbase" som anlegget kommer i konflikt med. Ved søk i Riksantikvarens database er det ikke funnet noen automatisk fredede kulturminner i nærhet av ledningen.

## FORESPURTE ETATER

---

Navn	Adresse	Postnr. og sted
MasfjordenKommune		
Byggesaksavdelingen	Kommunehuset	5981 Masfjorden
Fylkesmannen i Hordaland		
Miljøvern avdelingen	Postboks 7310	5020 Bergen
Hordaland Fylkeskommune		
Kulturavdelingen	Postboks 7900	5020 Bergen

Har De kommentarer til våre planer, ber vi om tilbakemelding innen 3 uker, Jfr. rundskriv fra NVE av 17/11-92.

Arbeidet påtenkt/igangsatt vinter/vår 2013.

Kokstad, den 27. november 2012

Roger Jøsok



Per Ole Jøsok

**VEDLEGG**

1. Eiendomsinngrep og mastetyper.
2. Brev til grunneiere
3. Grunneierliste
4. Tracekart, tegn. B-17787



*Besøksadresse:*

Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad

*Postadresse:*

Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41

E-post: [firmapost@josok-prosjekt.no](mailto:firmapost@josok-prosjekt.no)

Bank: Den norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097

Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA

Kokstad, 27.11.2012

Vår ref, 2140/POJ

Deres ref,

**VEDR.: BKK NETT AS, 22 KV-AVGR. STORDALSHAMMAREN HYTTEFELT**

Som De er kjent med har BKK Nett AS bygge en ny 22 kV-ledning frem til Stordalshammeren Hyttefelt. Vårt firma har fått i oppdrag av BKK Nett AS å utarbeide planene for bygging av denne ledningen.

**Det er i dag sendt melding om "Forelegging av tiltak" til Masfjorden Kommune.**

Foreleggingen kan i sin helhet sees hos:

- BKK Nett AS sitt kontor på Knarvik
- [www.josok-prosjekt.no](http://www.josok-prosjekt.no)

Eventuelle merknader må **innen 3 uker** sendes til:

BKK Nett AS, Postboks 7050, 5020 Bergen ved Hallgeir Alme evt. [hallgeir.alme@bkk.no](mailto:hallgeir.alme@bkk.no)

Dersom De ønsker ytterligere opplysninger i sakens anledning, kan de fåes ved henvendelse til:

- Jøsok Prosjekt AS ved Per Ole Jøsok, tlf 55116045, e-post: [perole.josok@josok-prosjekt.no](mailto:perole.josok@josok-prosjekt.no) eller
- BKK Nett ved Hallgeir Alme tlf. 55 12 92 07, E-post: [hallgeir.alme@bkk.no](mailto:hallgeir.alme@bkk.no)

I forbindelse med planleggingsarbeidet skal vi foreta utstikking av linjen i terrenget. Mastepunkt blir merket med peler med påskrift M (nr.). For å få siktelinje mellom pelene, kan det i begrenset omfang bli nødvendig med litt skogrydding eller kvisting. Stikningsarbeidet vil starte opp så snart som mulig. Vi gjør oppmerksom på at stikningsarbeidet skjer i henhold til: Lov om eighedsregistrering §41 med tilhørende forskrift".


Med hilsen

Roger Jøsok


.....  
Per Ole Jøsok

## HENGEKABEL

### BYGGEFORBUDSBELTE

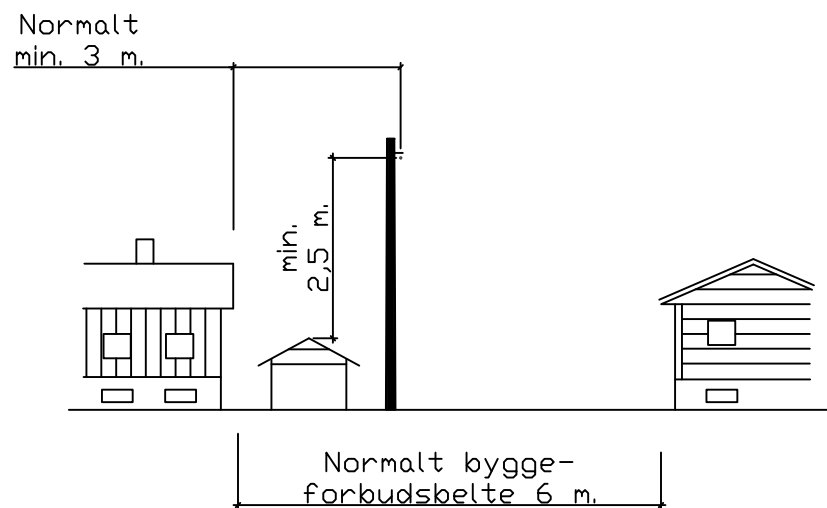

### SKOGRYDDINGSBELTE

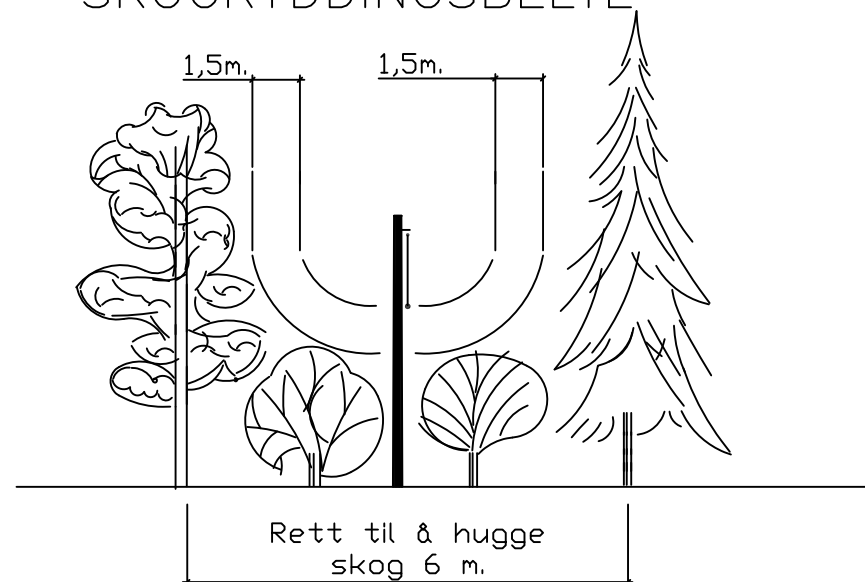

Tegn.nr.: <b>B-17787</b>	Dato: 05.10.12	Sign.: POJ	Kontr.:	Godkj.:
Målestokk: 1:5000	Rev.dato:	Rev.nr.:	Sign.:	Godkj.:
	Rev.dato:	Rev.nr.:	Sign.:	Godkj.:
Beskr.:				

**BKK NETT AS**  
22 kV- omlegging i Stordalen  
Trasékart

SYMBOL	TEGNFORKLARING
	Ny 22 kV-luftledning
	Ny 22 kV-jordkabel
	Eks. 22 kV-luftledning rives (alt 1-3)
	Eks 22 kV-luftledning beholdes
	Eks. 132 kV-luftledning
	Trafo ny / rives / beholdes.

