

*Besøksadresse:*

Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad

Postadresse:

Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41

E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097

Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA

Kokstad, 18. september 2014

Vår ref.: 2436/POJ

Deres ref.:

FORELEGGING AV TILTAK.

Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og foreleggningen sendes i henhold til vilkårene i konsesjonen. Vi gjør oppmerksom på at våre tiltak kan omfatte arbeid som krever dispensasjon / endring i forhold til de kommunale arealplaner.

Fra konsesjonær

KVINNHERAD ENERGI AS

Postadresse

VIKJO 7, 5464 DIMMELSVIK

Anleggenes beliggenhet

KVINNHERAD KOMMUNE

BESKRIVELSE AV ANLEGGET

22 kV-ledning Vågareset – Skorpo - Vedaneset skal forsyne oppdrettsanlegget ved Vedaneset i tillegg til allmenn forsyning på Skorpo. Anlegget er tenkt bygget med BLX- eller BLL-liner. Dette er en belagt line som beslaglegger mindre areal enn tradisjonell luftledning. Ledningen blir bygget som enkeltstolper og portalmaster av kreosotimpregnert furu med aluminiumtravers. Det blir barduner eller strever på vinkel- og endemaster. Ledningen krever et byggeforbuds- og skogryddingsbelte med bredde på ca. 9 m. Skorpo er i dag forsynt via en 220 V-ledning som delvis vil bli revet som følge av dette tiltaket.

LUFTLEDNINGER

Fra	Stolperekke - km	Nom.spennning - kV	Driftspenning - kV	Type og tverrsnitt - mm ²
Vågareset	0,55	24	22	BLX 62 mm ²
Til	Byggeforbudsbelte	Hogstgate - m	Mastebilde.	Aktes satt i drift - dato
Skorpo Sør	9	9	Vedlegg 1	Våren 2015
Fra	Stolperekke - km	Nom.spennning - kV	Driftspenning - kV	Type og tverrsnitt - mm ²
Avgr.	0,90	24	22	BLX 62 mm ²
Til	Byggeforbudsbelte	Hogstgate - m	Mastebilde.	Aktes satt i drift - dato
Vedaneset	9	9	Vedlegg 1	Våren 2015

TRANSFORMATORER

Ref.nr.	Sted	Størrelse KVA	Driftspenning	prim./sek. KV/KV	Type	Aktes satt i drift
	Skorpo Sør		22	22/0,23	Mast	Våren 2015
	Vedaneset		22	22/1,0	Kiosk	Våren 2015

FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER

Tiltaket er i sin helhet innenfor LNF-område i kommuneplanen, delvis med spredt fritidsbolig tillatt. Den ligger dog tett opptil område med nåværende fritidsbebyggelse. Endelig og nøyaktig plassering av transformatorioskene avtales med grunneier. Vi har ikke funnet noen reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner som kommer i konflikt med tiltaket.

SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE

Oppdrettsanlegget ved Vedaneset forsynes i dag via dieselaggregat. Dette er både kostbart og lite miljøvennlig. Samtidig er det delvis for lav spenning for abonnentene på Skorpo, slik at det er behov for en ny netstasjon der. Ledningen vil delvis erstatte den eksisterende 220 V-linjen på samme strekning.

ALTERNATIV.

Vi kan ikke se noen alternativ til systemløsningen. De topografiske forhold og grunnforholdene forøvrig, tilsier at linjen hovedsakelig må bygges som luftledning.

GRUNNEIERINTERESSER

Kvinnherad Energi AS har allmenn forsyning til området. Den nye 22 kV-ledningen krever et byggeforbud og skogryddingsbelte på ca 9 m, 4,5 m til hver side av senter ledning. Kvinnherad Energi AS vil erverve nye rettigheter for luftledning og for dette vil man betale ut erstatning i henhold til gjeldende regler for erstatning. Kvinnherad Energi AS har kontakt med berørte grunneiere, og man vil forsøke å inngå minnelige avtaler.

MILJØ OG AREALBRUK

Ledningen vil i all hovedsak gå i skogsmark av ulik bonitet, hvor det er både bar- og lauvskog. På Skorpo passerer den også over noe beiteareal. Det er ingen registreringer i "Naturbase" som vil ha noen innvirkning på ledningen. Det er heller ikke noen kjente fredede kulturminner nær trasèen.

Ledningen blir delvis bygget med piggisolator og for å redusere faren for fugledød ved elektroksjon, vil det bli montert beskyttelse på isolatoroppene.

FORESPURTE ETATER

Navn	Adresse	Postnr. og sted
Kvinnherad Kommune	Rosendalsvegen 10	5470 Rosendal
Fylkesmannen i Hordaland		
Miljøvernveddelingen	Postboks 7310	5020 Bergen
Hordaland Fylkeskommune		
Kulturetaten	Postboks 7900	5020 Bergen

Har De kommentarer til våre planer ber vi om tilbakemelding, jf. vilkårene i områdekonsesjonen, som setter frist på 3 uker for å komme med uttalelse.

Arbeidet påtenkt/igangsatt oktober vinter 2015.

Kokstad, den 18. september 2014

Roger Jøsok

.....

Per Ole Jøsok

VEDLEGG

1. Eiendomsinngrep og mastetyper.
2. Brev til grunneiere
3. Grunneierliste
4. Oversiktskart, tegn. A-12685
5. Tracekart, tegn. B-19386



Besøksadresse:

Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad

Postadresse:

Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41

E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097

Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA

Kokstad, 18.09.2014

Vår ref, 2436/POJ

Deres ref,

**VEDR.: KVINNHERAD KRAFTLAG AS
BYGGING AV 22-KV LEDNING VÅGARESET – SKORPO - VEDANESET
MELDING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE**

Som De er kjent med har Kvinnherad Energi AS planer om å bygge en 22kV ledning frem til ny Trafo ved Skorpo og avgreining til Vedanaset. Vårt firma har fått i oppdrag av å utarbeide planene for bygging av denne ledningen.

Det er i dag sendt melding om "Forelegging av tiltak" til Kvinnherad Kommune.

Foreleggingen kan i sin helhet sees hos:

- Kvinnherad Energi AS sitt kontor i Dimmelsvik
- www.josok-prosjekt.no

Ledningen er tenkt bygget med BLX-liner som er en belagt line som beslaglegger mindre areal enn tradisjonell linje. Ledningen blir bygget som enkeltstolper og portalmaster av kreosotimpregnert furu med aluminiumtravers. Det blir barduner eller strever på vinkel- og endemaster. Ledningen krever et byggeforbuds- og skogryddingsbelte på 9 m bredde.

Eventuelle merknader må **innen 3 uker** sendes til:

Kvinnherad Energi AS ved Hermann Skromme.

Dersom De ønsker ytterligere opplysninger i sakens anledning, kan de fåes ved henvendelse til:

- Kvinnherad Energi AS ved Hermann Skromme tlf. 488 68 351, E-post: hermann@kvinnherad-energi.no

I forbindelse med prosjekteringsarbeidet skal vi foreta utstikking av linjen i terrenget. Mastepunkt blir merket med peler med påskrift M (nr.). For å få siktelinje mellom pelene, kan det i begrenset omfang bli nødvendig med litt kvisting. Vi gjør oppmerksom på at stikningsarbeidet skjer i henhold til: Lov om eideomsregistrering §41 med tilhørende forskrift".

Med hilsen

Roger Jøsok

.....


Per Ole Jsøk

KVINNHERAD ENERGI AS
22 kV-ledning Vågareset – Skorpo – Vedaneset
Grunneierliste


Gnr/Bnr	Navn	Adresse	Postnr.- sted
132/1	Oscar Langballe	Beinavikjo 19 A	5463 Uskedalen
132/2	Brit Margrethe Dale	Kyvik 95	5414 Stord

KVINNHERAD ENERGI AS
22 kV med BLX-liner

BYGGEFORBUDSBELTE

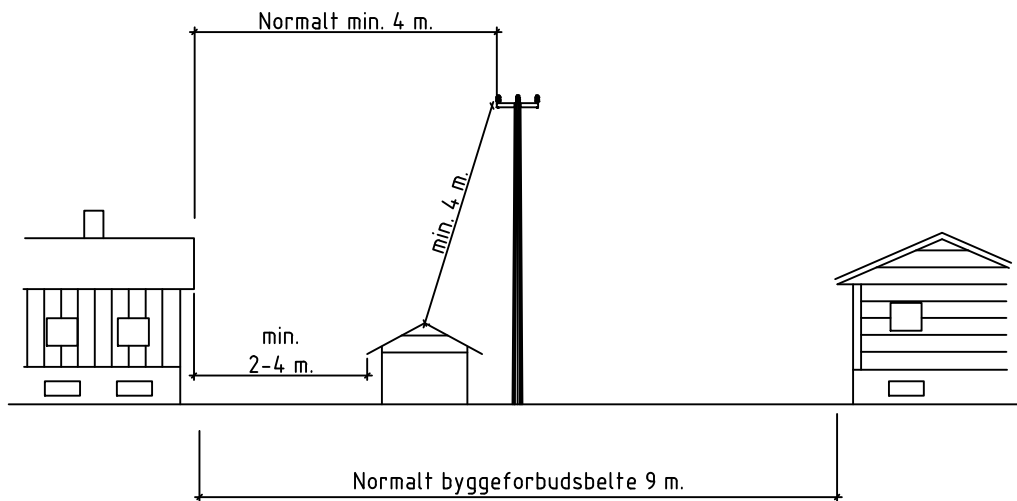

SKOGRYDDINGSBELTE

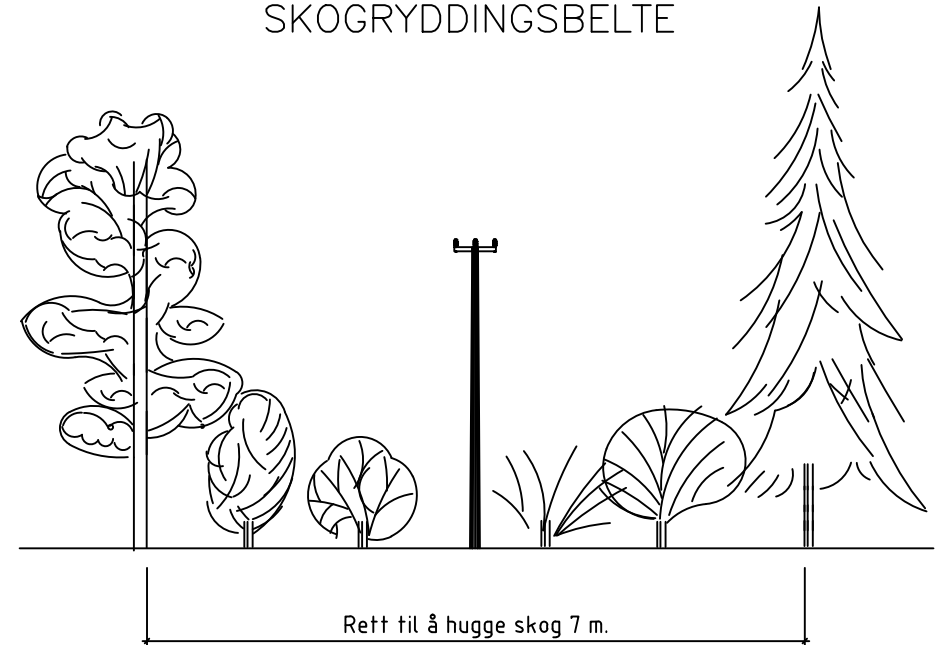





JØSOK PROSJEKT AS

Tegn.nr.: **B-19386**

Målestokk: **1:5000**

Dato: **09.09.14**

Rev.dato:

Sign.: **POJ**

Rev.nr.:

Kontr.:

Sign.:

Godkj.:

Godkj.:


Godkj.:

Godkj.:

SYMBOL

- Eks. 22 kV-linje Rehabiliteres
- 22 kV-linje bygges i ny trasé.
- 22 kV-linje beholdes
- Eks. lavsp.linje

Trafa ny / rives / beholdes.



KVINNHERAD ENERGI AS
22 kV-ledning Mjødnasund - Skorpo
Trasékart

